

2019

Éves összefoglaló energetikai szakreferensi jelentés

SOURCING Hungary Kft.



CÉGADATOK



ALBACOMP RI Rendszerintegrációs Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3. B. ép.

Telephelyek száma: 2

FŐ ENERGIAFELHASZNÁLÁSI ADATOK

VILLAMOS ENERGIA

<1 GWh



FÖLDGÁZ

500-1 000 000 m3 között

TÁVHŐ

0 GJ

ENERGIAMÉRLEG [MWhpr/év] ALBACOMP RI Kft. összesen 2019.

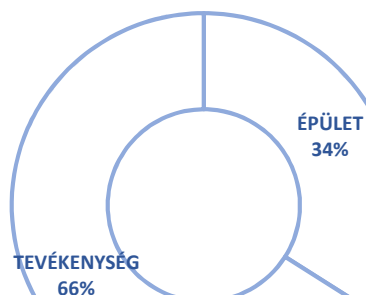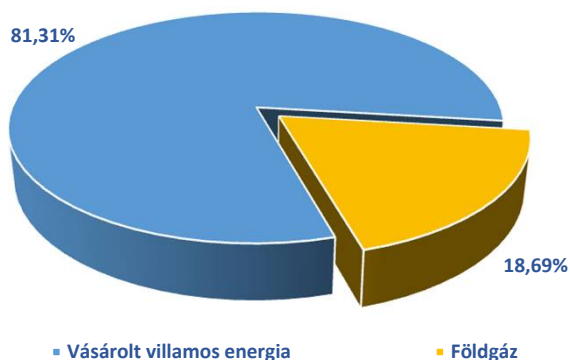


A FELHASZNÁLT ENERGIA CO₂ KIBOCSÁTÁSA


284 tonna




CO₂ kibocsátás megoszlása energiahordozónként

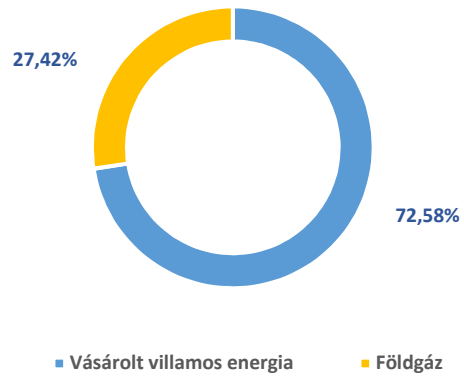

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-ALBACOMP RI Kft. összesen

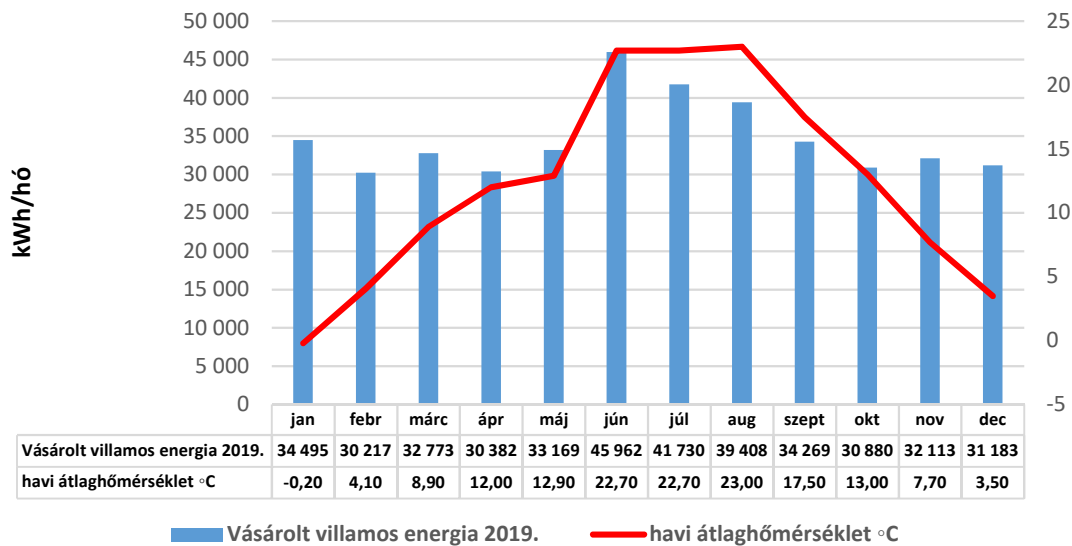

HAVI ENERGIAFELHASZNÁLÁS-ALBACOMP RI Kft. összesen

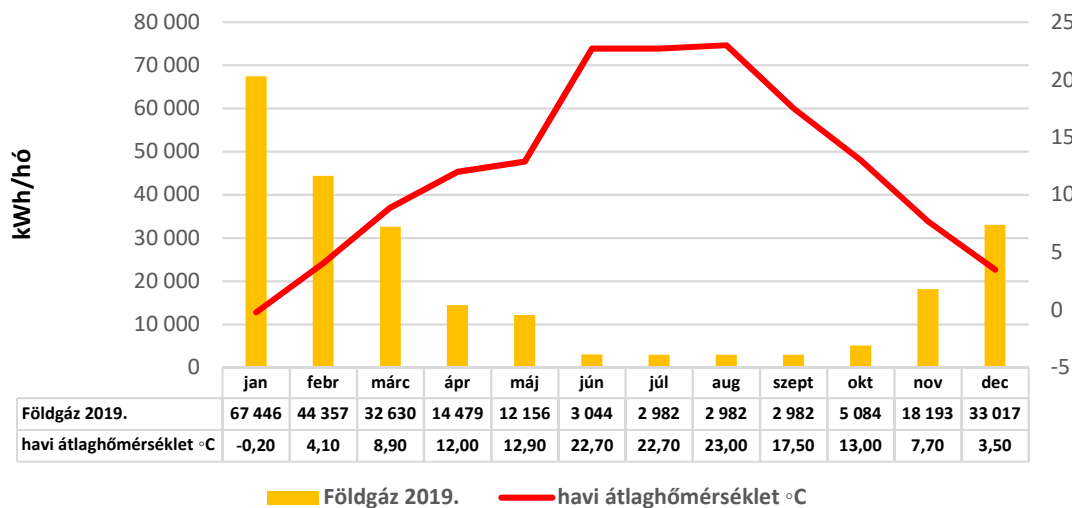

SZEMLÉLETFORMÁLÓ TEVÉKENYSÉGEK

Passzív elérés: **100%**

Aktív elérés: **0** fő

ENERGIAHATÉKONYSÁGI JAVASLATOK



világításkorszerűsítés, fázisjavítás, napelemes rendszer telepítése, hagyományos kazán cseréje kondenzációs kazánra, sűrített levegő kompresszor hulladékhő-hasznosítás, füstgáz hőhasznosítás, inverteres split klíma, közvetett szabadhűtéses rendszer, elektromos gépkocsik targoncák használata hidraulikai besabályozások, nyílászárócseré, homlokzati illetve födémszigetelések

MEGVALÓSULT ENERGIAHATÉKONYSÁGI BERUHÁZÁSOK